



DET. GUARDA-CORPO/CORRIMÃO

Escala 1 : 12,5

DET. ESCADA E CORRIMÃO

NOTAS :


- 1) OS PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES DEVERÃO SER ANTI DERRAPANTES, NÃO PODENDO SER REVESTIDOS POR MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO OU QUE DESPRENDAM GASES TÓXICOS.
- 2) AS DIMENSÕES DOS DEGRAUS OBEDECERÃO AOS SEQUENTES REQUISITOS:  
A) A SOMA DAS MEDIDAS DE 2 ALTURAS E 1 LARGURA DEVERÁ ESTABELECEER PARÂMETROS ENTRE 63 E 64 Cm.  
B) A ALTURA PODERÁ VARIAR ENTRE 16 E 18 Cm.
- 3) OS CORRIMÕES ATENDERÃO AOS SEQUENTES REQUISITOS:  
A) SERÃO OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA, DEVENDO O LADO INTERNO PROTEGIDO POR GUARDA CORPO.  
B) ESTARÃO SITUADOS ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NÍVEL DA BORDA DOS PISOS.  
C) SOMENTE PODERÃO SER FIXADOS PELA PARTE INFERIOR.  
D) TERÃO LARGURA MÁXIMA DE 6 Cm.  
E) ESTARÃO AFASTADOS 4 Cm DA FASE DAS PAREDES.  
F) NÃO SERÃO METÁLICOS.  
G) NÃO PODERÃO TER EXTREMIDADES EM GANCHO.  
H) SUPORTARÁ A PRESSÃO DE TRACIONAMENTO MÍNIMA DE 900 N.
- 4) DEVE-SE PERMITIR O DESLOCAIMENTO CONTÍNUO.
- 5) QUANDO O MILOU DA ESCADA NÃO FOR ABERTO E < 15cm, O GUARDA CORPO PODERÁ TER A ALTURA > 0,92m. QUANDO O CORRIMÃO FOR CONDUZIDOR DE ELETRICIDADE E/OU CALOR, DEVERÁ SER DOTADO DE DISPOSITIVO QUE INTERROMPA A CONDUTIVIDADE DE UM PAVTO P/ O OUTRO.
- 6) OBSERVAR EXECUÇÃO GUARDA CORPO:  
TER BALAUUSTES VERTICAIS, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS, GRADES, TELAS VIDROS DE SEGURANÇA LAMINADOS OU PARALAMOS E OUTROS, DE MODO QUE LUMIA ESQUERDA DE 15cm DE DIÂMETRO QUE NÃO POSSA PASSAR POR NENHUMA ABERTURA, SE ISENTA DE ABERTURAS SALENCIAS REVERTIVELAS OU QUASQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS, SER CONSTITUIDAS POR MATERIAIS NÃO ESTILHAÇÁVEIS, EXIGINDO-SE O USO DE VIDROS ARRAVADOS OU DE SEGURANÇA LAMINADOS, SE FOR O CASO.




DET. SUPORTE MÓVEL PARA EXTINTOR

HIDRANTE DE RECALQUE

- A - TUBO = Ø 2 1/2"
- B - COITOVELO 90º F. Ø 2 1/2"
- C - NÍVEL LONGO C/ FLANGES F. Ø 2 1/2"
- D - REGISTRO ÂNGULAR 45º EM LATÃO Ø 2 1/2" C/ ADAPTIADOR ROSCA STORZ Ø 2 1/2"
- E - ADAPTIADOR ROSCA INTERNA C/ TAPABA ENGANTE RÁPIDO-STORZ Ø 2 1/2"
- F - PLACA INDICATIVA DE HIDRANTE DE RECALQUE PRESA A PAREDE



ABRIGO DE MANGUEIRA ( 60 x 90 x 17 )  
ARMÁRIO DE AÇO DO TIPO SOBREPOR

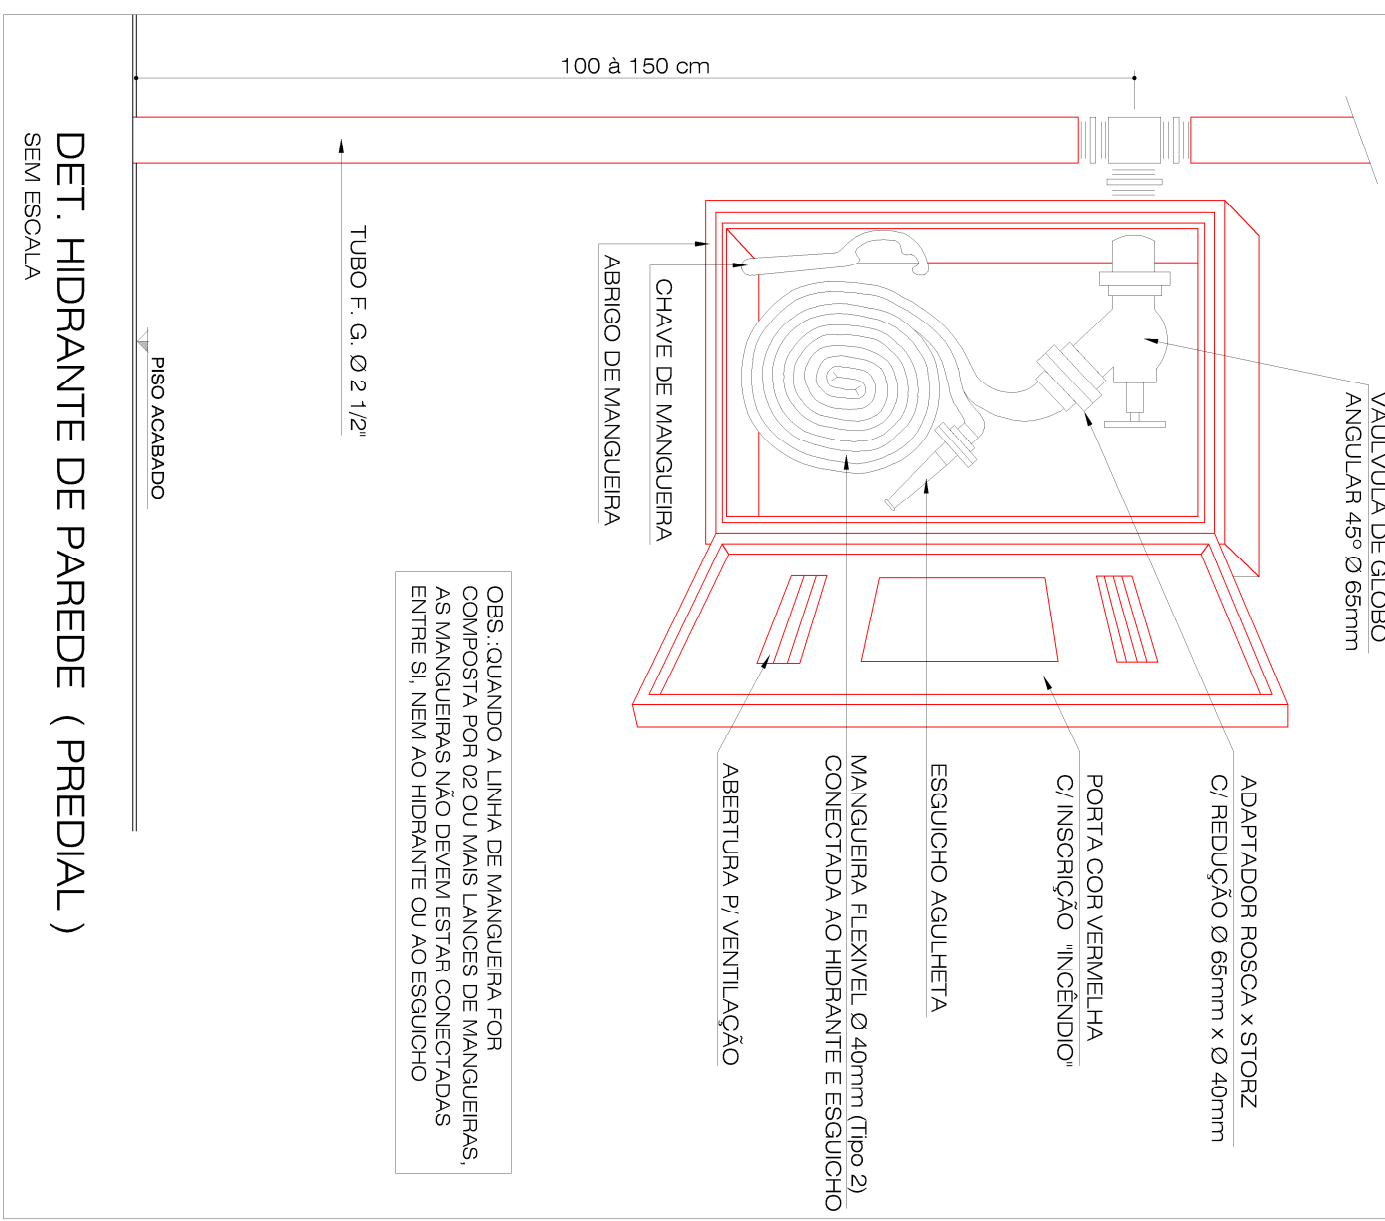

Aprovações:		OBS:	
		1- Alterações de Projeto devem ser previamente aprovadas junto ao Corpo de Bombeiros Militar - CBMSC.	
		2- Prever disjuntor específico para teste de central de alarme.	
		3- Prever disjuntor específico para teste da iluminação de emergência e placa de abandono.	
		4- Prever sistema de iluminação de emergência com bateria de 12V e 10Ah.	
		5- Esta edificação não fará uso de gás GLP	
		6- Deverá atender a exigência de brigada de incêndio, conforme IN 001 e IN 028.	
MODALTEC ENGENHARIA LTDA - ME		Cria-SC Nº 127.959-0	
Rua Leocanto Leal Nº 150 - Bairro São Vicente - Herval d Oeste - SC		(49) 3522 5563 (FwO)	
Observações:		OBS: Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico do projeto	
		Dimensões em centímetros (cm), diferenças entre as cotas e medidas, prevalecem as cotas	
		E indispensável consultar os projetos complementares	
		Direitos autorais reservados, conforme Lei Federal 9.610/98, ART 70º, itens X e XI ART 1º	
Obr:		AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS/SC	
		Rua 31 de Março - Centro - Lacerdópolis/SC	
Autor do projeto:		Conteúdo:	
Eng. civil Dielson Ramos Glaserapp		Det. guarda corpo/corrimão,	
Criação: 05/05/19		Detalhes extintor,	
Proprietário:		Det. abrigo hidrante/escala,	
Data:		Escalas:	
Maio/2019		Área total:	
Desenho:		882,52 m²	
Rodnei		Indicadas	
MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS		Prancha:	
Criação: 05/05/19		05/05	